

水質検査結果

採水年月日 採水者 採水地点 検査項目	平成9年10月14日		
	横越町横越地区給水栓	横越町焼山地区給水栓	水質基準
水温(°C)	12.0	16.0	
一般細菌	0	0	1mℓ中に100個以下
大腸菌群	検出しない	検出しない	検出されないこと
カドミウム	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/ℓ以下
水銀	0.00003未満	0.00003未満	0.0005mg/ℓ以下
セレン	0.0005 未満	0.0005 未満	0.01mg/ℓ以下
鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.05mg/ℓ以下
ヒ素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01mg/ℓ以下
六価クロム	0.001 未満	0.001 未満	0.05mg/ℓ以下
シアン	0.005 未満	0.005 未満	0.01mg/ℓ以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.32	0.43	10mg/ℓ以下
フッ素	0.06	0.06	0.8mg/ℓ以下
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg/ℓ以下
1,2-ジクロロエタン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.004mg/ℓ以下
1,1-ジクロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02mg/ℓ以下
ジクロロメタン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02mg/ℓ以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04mg/ℓ以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01mg/ℓ以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.006mg/ℓ以下
トリクロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.03mg/ℓ以下
ベンゼン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01mg/ℓ以下
クロロホルム	0.0039	0.0051	0.06mg/ℓ以下
ジブロモクロロメタン	0.0067	0.0092	0.1mg/ℓ以下
プロモジクロロメタン	0.0072	0.0089	0.03mg/ℓ以下
プロモホルム	0.0009	0.0019	0.09mg/ℓ以下
総トリハロメタン	0.0187	0.0251	0.1mg/ℓ以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg/ℓ以下
シマジン	0.0001 未満	0.0001 未満	0.003mg/ℓ以下
チウラム	0.0005 未満	0.0005 未満	0.006mg/ℓ以下
チオベンカルブ	0.0001 未満	0.0001 未満	0.02mg/ℓ以下
亜鉛	0.010	0.005	1.0mg/ℓ以下
鉄	0.012	0.006	0.3mg/ℓ以下
銅	0.006	0.006	1.0mg/ℓ以下
ナトリウム	7.6	8.0	200mg/ℓ以下
マグネシウム	0.001 未満	0.001 未満	0.05mg/ℓ以下
塩素イオン	10.3	9.4	200mg/ℓ以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.0	30.9	300mg/ℓ以下
蒸発残留物	59	72	500mg/ℓ以下
陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.02 未満	0.2mg/ℓ以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.3mg/ℓ以下
フェノール類	0.005 未満	0.005 未満	0.005mg/ℓ以下
有機物等	1.9	1.0	10mg/ℓ以下
PH値	7.0	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭度	1 未満	1 未満	5度以下
濁度	0.1 未満	0.1 未満	2度以下
残留塩素	0.4	0.2	0.1mg/ℓ以上
アンモニア性窒素(mg/ℓ)	0.05 未満	0.05 未満	(県からの指導検査項目)
判定	上記の検査実施項目において水質基準に適合する。		
検査機関	新潟市水道局 技術部 水質管理課		

注：※は依頼者の検査項目

水質基準に適合した 安全でおいしい 横越町の水

横越町の水道水


水は自然の恵みであり、私たちの生活になくてはならないものです。私たちの使っている水道水は、阿賀野川の横雲橋上流部より取水され、小学校のとなりにある阿賀野川浄水場で浄化されています。また、焼山地区については、阿賀野川の水およ

び地下水(安田町渡場地内)を水原町ほか三カ町村水道事業団の大室浄水場(笹神村)で浄化した水を使用しています。

水質基準に適合した安全でおいしい水

町では、水質基準に基づく水道水の検査を毎月行っています。それに加えて、毎年十月に全四十七項目の検査を実施しています。今年十月十四日に採取した水質検査の結果は、左のページの表のとおりです。皆さんが安心して使用できる水であることを、水質基準に照らして確認しています。

なお、藤山、駒込、平山地区は新潟市の給水区域ですが、浄水場が同じく水質も同等でした。

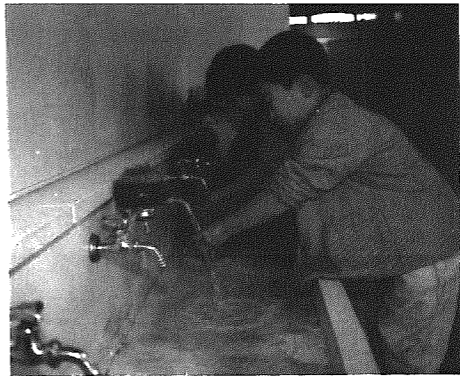

水道管もが 水冬支必要

家庭における水道管凍結防止対策は万全でしょうか。

一月、二月は寒さが厳しいため、屋外、特に北側に面した風当たりの強い所にある水道管には、しっかりと防寒対策をしておかないと水道の水が凍り、水道管の破裂事故につながります。布、ビニールなどでしっかりと防寒対策をしておきましょう。また、凍結防止には水抜き栓

を取り付けることが最良の方法です。凍って水が出ないとき蛇口の栓を開き、凍った部分にタオルか布を巻きつけ、その上からゆっくりとぬるま湯を水が出てくるまでかけてください。急に熱湯をかけると水道管が破裂したり、蛇口を傷めたりします。ので注意してください。万一破裂したとき速やかに止水栓をとめてください。その後で、町指定水道工事店(別表)へ連絡してください。

(別表) 横越町指定水道工事店一覧表 (平成9年10月現在)

工事業者名	所在地	電話
伊藤工業	京ヶ瀬村窪川原243	☎(0250) 67-2626
エセス工業	横越町横越3355	☎385-4425
越後配管設備工業	新津市山谷南4535	☎(0250) 23-1611
小木工業	亀田町元町3-5-4	☎382-3171
風間建設工業	亀田町砂崩307	☎381-4962
カンダ設備	横越町横越3445	☎385-2369
サトウエンジニア	横越町木津1973	☎385-3298
佐藤工業所	亀田町稲葉2-9-1	☎381-3507
サンエツ工業	亀田町新明町4-2-22	☎382-3146
新設工業所	亀田町曙町1-1-47	☎381-4633
田中組	横越町横越8866-2	☎385-2037
圓和工業	京ヶ瀬村下黒瀬1719	☎(0250) 67-4623
山田水道工事店	横越町二本木1257-4	☎381-4614

(50音順)

宝くしの収益金は、私たちの市の公共事業に役立てられています

年末ジャンボ

1等5,000万円

発売期間 12月1日(月)~12月25日(木)

1等6,000万円×228本
前後賞各4,500万円×456本

1等300円

お問い合わせ先 Tel. 03-5504-3171

※この広報事業は財団法人全国市町村振興協会の後援を得ています。

新潟県内での最低賃金は、十一月一日から日額四、九一五円、一時間(時間給の場合)六一六円です。これらの最低賃金額は、業種、業務、パートタイマー、臨時雇用を問わず適用されます。問い合わせは、新潟労働基準局・新潟労働基準監督署まで

☎266-4165

ご存じですか? 最低賃金

お願い
下水道を接続されている方は、冬期間も水道メーターを検針します。ので、水道メーター周辺の除雪をお願いします。