

# 保健福祉だより

1月

## 年金コーナー

20歳になつたら  
国民年金に  
加入しましよう

が國民年金に加入し、保険料を納める必要があります。

保険料を未納になると、将来の老齢基礎年金が減額されたり、受けられなくなったりするだけではなく、もしものときの障害基礎年金が受けられない場合があります。

また、公的年金制度は現役世代が保険料を負担し、お年寄りの生活を支える「世代と世代の助け合い」のしくみを基本に、国が責任を持つて運営している制度ですので、自分自身の将来のためにもなくてはならないものです。

20歳からの権利として、また義務として、国民年金に加入して保険料を納めましょう。

保険料は便利な口座振替で、國民年金保険料は毎月キチンと納めていますか？

「ついうつかり忘れた」といふことはありませんか。

納め忘れをなくすために『口座振替』が便利で安心です。

ぜひご利用ください。

Q & A

**Q** 国民年金の「繰上げ請求」について教えてください。

**A** 国民年金の老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも年金を受けることができます。

これを「繰上げ請求」といいます。

繰上げ請求をした場合、次のような不利な点があります。

①請求した年齢に応じた減額率により年金額が減額されます。65歳になつても減額率は変わりません。

②老齢厚生年金（退職共済年金）は、繰上げ請求の老齢基礎

Q 国民年金の「繰上げ請求」について教えてください。


A 国民年金の老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも年金を受けることができます。

これを「繰上げ請求」といいます。

繰上げ請求をした場合、次のようない点があります。


①請求した年齢に応じた減額率により年金額が減額されます。65歳になつても減額率は変わりません。

②老齢厚生年金（退職共済年金）は、繰上げ請求の老齢基礎

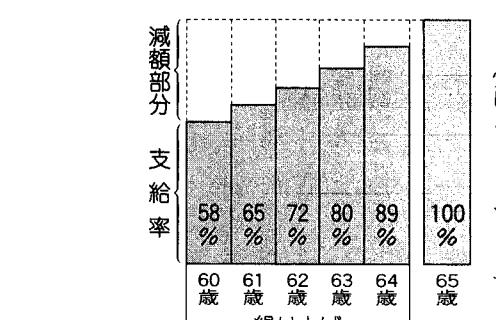

日曜	火曜	木曜	金曜	土曜
18 火 機能訓練 (後遺症者の集い)	25 火 予防接種「風しん」 希望者には、フッ素・サホライド塗布	20 木 幼児歯科健診	19 水 定例健康相談会	18 火 対象
19 水 午後1時30分から	20 木 午後1時30分から	19 水 午後1時30分から	18 火 午後1時30分から	18 火 対象
14日(金) 取り締まり日 午前9時45分から	27日(木) 犬の引き取り日 午後1時30分から	14日(金) 会場 保健福祉センター	14日(金) 会場 保健福祉センター	14日(金) 会場 保健福祉センター
28日(金) 午後1時30分から	28日(金) 午後1時30分から	28日(金) 午後1時30分から	28日(金) 午後1時30分から	28日(金) 午後1時30分から

## ♣ クローバー教室



## 水道水の水質検査結果を公表します

月潟村簡易水道では、安全で良質な水を安定に供給するため「ふれっしゅ水道計画」を背景に皆さんのがいつでもどこでも安心して水道を利用できるような信頼性の高い水道をめざしています。月検査しています。

月潟村簡易水道では、安全で良質な水を安定に供給するため「ふれっしゅ水道計画」を背景に皆さんのがいつでもどこでも安心して水道を利用できるような信頼性の高い水道をめざしています。月検査しています。

## ふれっしゅ水道計画 (21世紀に向けた水道整備の長期目標)

- ・ふ 及率向上で国民皆水道
- ・れ ベルアップで高いサービスの水道
- ・つ よくて地震・渴水に負けない水道
- ・しん 頼できる安全でおいしい水道
- ・ゆ とりある安定した水道

## 水質検査成績書

検査種別	基準項目	
	検査項目	検査成績
検水種別	月潟村簡易水道 净水	
採水場所	給水系 木滑	
採水者	検査機関	
採水日時	平成11年11月1日 12時05分	気温 15.0℃ 水温 15.2℃
天候等	当日天候 雨	前日天候 晴れ 採水時残留塩素 0.60 mg/l
検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0 1ml中100以下	クロロルム 0.007 0.06mg/l以下
大腸菌群	検出しない 検出されないこと	ジプロモクロロメタン 0.002 0.1mg/l以下
硝酸性及び亜硝酸性窒素鉄	1.1 10mg/l以下 0.03未満 0.3mg/l以下	プロモジクロロメタン 0.005 0.03mg/l以下 クロロルム 0.001未満 0.09mg/l以下 総トリクロメタン 0.014 0.1mg/l以下
塩素イオン	13 200mg/l以下	カドミウム 0.001未満 0.01mg/l以下
硬度	38 300mg/l以下	水銀 0.00005未満 0.0005mg/l以下
蒸発残留物	86 500mg/l以下	セレン 0.001未満 0.01mg/l以下
有機物等	1.1 10mg/l以下	鉛 0.001未満 0.05mg/l以下
pH値	7.1 5.8 ~ 8.6	ヒ素 0.001未満 0.01mg/l以下
味	異常なし 異常でないこと	六価クロム 0.005未満 0.05mg/l以下
臭気	異常なし 異常でないこと	シアノ 0.001未満 0.01mg/l以下
色度	1 5度以下	フッ素 0.08未満 0.8mg/l以下
濁度	0.1未満 2度以下	重鉛 0.01未満 1.0mg/l以下
アンモニア性窒素	0.1未満	銅 0.01未満 1.0mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001未満 0.03mg/l以下	ナトリウム 8.4 200mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 0.01mg/l以下	マンガン 0.005未満 0.05mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満 0.3mg/l以下	陰イオン界面活性剤 0.02未満 0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002未満 0.002mg/l以下	フェノール類 0.005未満 0.005mg/l以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満 0.004mg/l以下	1,3-ジクロロプロパン 0.0002未満 0.002mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満 0.02mg/l以下	チウラム 0.0006未満 0.006mg/l以下
ジクロロメタン	0.002未満 0.02mg/l以下	シマシン 0.0003未満 0.003mg/l以下
ジ-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 0.04mg/l以下	チオヘンソカルブ 0.002未満 0.02mg/l以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満 0.006mg/l以下	＊＊＊＊
ベンゼン	0.001未満 0.01mg/l以下	

判定 ◎水道法の水質基準に適合します。

○指定業者総数38業者  
(平成11年12月3日現在)

指定業者名	住所	電話番号
山太農機店	中之口村	375-2140
(有)浄化槽技術センター	新津市	(0250) 22-2530

## 給水装置工事業者追加指定のお知らせ

月潟村指定給水装置工事業者規定第4条により次の2業者を追加指定しましたので、お知らせします。

※既指定業者、又はご不明なことにつきましては、月潟村簡易水道にお問い合わせ下さい。

(3375-12312)