



4月のできごと

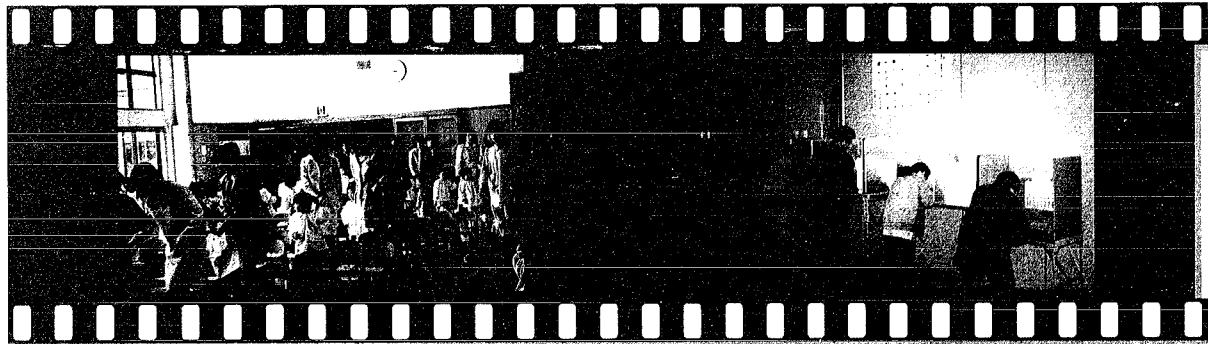


待ちに待った入園式
ちよっぴりドキドキ!!
友達たくさんできるかな?

あなたの一票が大切な一票
目黒村投票率64.85%
(県議選)

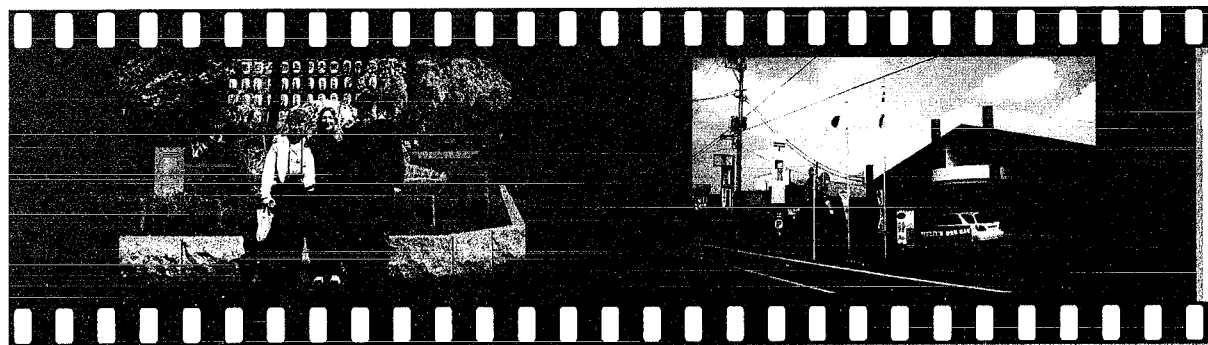

Welcome
ハザーの両親が“カナダ”から
遊びに来てくれました。
目黒村の感想は?


日本郵政公社が4/1からスタート。
キャッチフレーズは
「真っ向サービス」

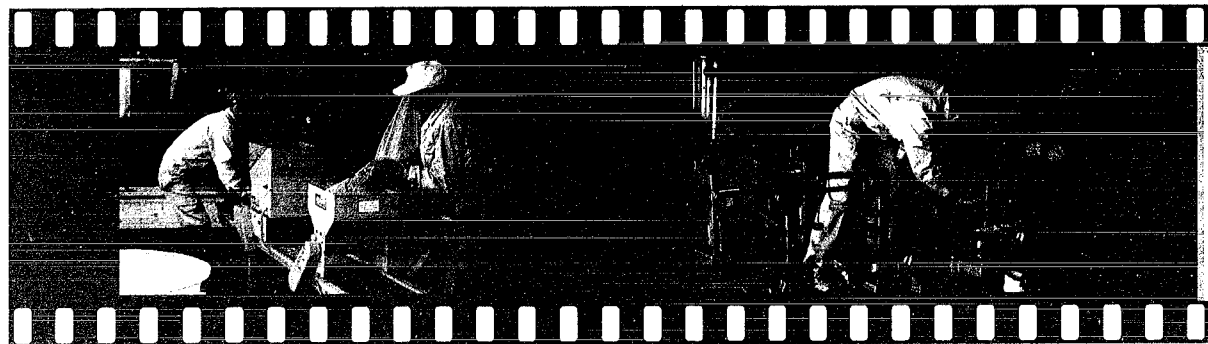

～農家のお父さんたちの声より～
「今年も愛情いっぱい育てて
おいしいお米を作るぞー」

2年に1回のはかりの検査
これで商品の計量も
安心ですね。

水道だより 6月は水道週間(1日～7日)



—水道週間標語—

「届けます 未来に安心 水道水」

検査種別	基準項目		検査種別	検査成績		水質基準	
検	検査種別	月黒村簡易水道 浄水	クロロホルム	0.005	0.06mg/1以下	0.005	0.06mg/1以下
体	採水場所	給水系 木滑	ジプロクロロメタン	0.004	0.1mg/1以下	0.004	0.1mg/1以下
	彩水者	検査機関	プロモホルム	0.001未満	0.09mg/1以下	0.001未満	0.09mg/1以下
	彩水日時	平成15年2月17日	総トリハロメタン	0.015	0.1mg/1以下	0.015	0.1mg/1以下
	天候等	当日天候 曇り	カドミウム	0.001未満	0.01mg/1以下	0.001未満	0.01mg/1以下
			水銀	0.00005未満	0.0005mg/1以下	0.00005未満	0.0005mg/1以下
			セレン	0.001未満	0.01mg/1以下	0.001未満	0.01mg/1以下
			鉛	0.001未満	0.05mg/1以下	0.001未満	0.05mg/1以下
			ヒ素	0.001未満	0.01mg/1以下	0.001未満	0.01mg/1以下
			シアン	0.001未満	0.01mg/1以下	0.001未満	0.01mg/1以下
			フッ素	0.08未満	0.8mg/1以下	0.08未満	0.8mg/1以下
			亜鉛	0.01未満	1.0mg/1以下	0.01未満	1.0mg/1以下
			銅	0.01未満	1.0mg/1以下	0.01未満	1.0mg/1以下
			ナトリウム	13	200mg/1以下	13	200mg/1以下
			マンガン	0.005未満	0.05mg/1以下	0.005未満	0.05mg/1以下
			陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/1以下	0.02未満	0.2mg/1以下
			フェノール類	0.005未満	0.005mg/1以下	0.005未満	0.005mg/1以下
			1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002mg/1以下	0.0002未満	0.002mg/1以下
			チウラム	0.0006未満	0.006mg/1以下	0.0006未満	0.006mg/1以下
			シマジン	0.0003未満	0.003mg/1以下	0.0003未満	0.003mg/1以下
			チオベンカルブ	0.002未満	0.02mg/1以下	0.002未満	0.02mg/1以下


判 定	◎水道法の水質基準に適合します。						
備 考	*印の検査成績は不適合です。 検査方法及び基準値は平成4年厚生省令第69号による。 検査結果欄の濃度単位は基準値の単位と同じ(但し、アンモニア性窒素はmg/l)。						

※厚生大臣指定検査機関 財新潟県環境衛生研究所にて検査しています。

毎日の生活全体を見直してエネルギーの節約を!!

●省エネの工夫

- ・シャワーの出しっぱなしを減らす
- ・洗濯物をまとめ洗いのする
- ・食器洗いの水温を下げる
- ・風呂の残り湯を有効利用する
- ・節水型機器を使用する



●生活雑排水を少なくきれいにし出す工夫

- ・食器や鍋等の油や汚れは紙でふき取ってから洗う
- ・天ぷら等に使った油を流さない
- ・生ゴミを流さない
- ・台所の洗剤は薄めて使う
- ・洗濯は石鹸や無リン洗剤を必要な量だけ使う

水質検査結果報告

◎安全な水の供給は、水道の最も重要な条件です。
◎水道水は、直接人の健康に係るため、常に安全でなければなりません。
◎このため、水源から浄水場、さらに家庭の給水栓まで、安全な供給をするため、左記の厳しい水質検査を行い、水質基準に適合しているかをチェックしています。