


黒埼町の水質検査結果

分類	項目名	検査値	水質基準	
細菌	一般細菌	0	1ml中100以下	
	大腸菌群	検出しない	検出されないこと	
色	鉄	0.03未満	0.3mg/ℓ以下	
	亜鉛	0.01未満	1.0mg/ℓ以下	
	銅	0.01未満	1.0mg/ℓ以下	
	マンガン	0.005未満	0.05mg/ℓ以下	
味	塩素イオン	12	200mg/ℓ以下	
	硬度	31	300mg/ℓ以下	
	蒸発残留物	79	500mg/ℓ以下	
	有機物等	1.4	10mg/ℓ以下	
	ナトリウム	8.8	200mg/ℓ以下	
基礎的性状	pH値	7.4	5.8~8.6	
	味	異常なし	異常でないこと	
	臭気	異常なし	異常でないこと	
	色度	1	5度以下	
有機物	濁度	0.5未満	2度以下	
	トリクロロエチレン	0.001未満	0.03mg/ℓ以下	
	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/ℓ以下	
	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/ℓ以下	
	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.004mg/ℓ以下	
	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.02mg/ℓ以下	
	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/ℓ以下	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/ℓ以下	
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.006mg/ℓ以下	
	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/ℓ以下	
	におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	0.3mg/ℓ以下
		フェノール類	0.005未満	0.005mg/ℓ以下
	消毒副生成物	クロロホルム	0.011	0.06mg/ℓ以下
		ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/ℓ以下
ブロモジクロロメタン		0.008	0.03mg/ℓ以下	
ブロモホルム		0.001未満	0.09mg/ℓ以下	
総トリハロメタン		0.022	0.1mg/ℓ以下	
無機質・重金属	硝酸性及び亜硝酸性窒素	0.6	10mg/ℓ以下	
	カドミウム	0.001未満	0.01mg/ℓ以下	
	水銀	0.00005未満	0.0005mg/ℓ以下	
	セレン	0.001未満	0.01mg/ℓ以下	
	鉛	0.001未満	0.05mg/ℓ以下	
	ヒ素	0.001未満	0.01mg/ℓ以下	
	六価クロム	0.005未満	0.05mg/ℓ以下	
	シアニド	0.005未満	0.01mg/ℓ以下	
発泡	フッ素	0.08未満	0.8mg/ℓ以下	
	陰イオン界面活性剤	0.1未満	0.2mg/ℓ以下	
農薬	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002mg/ℓ以下	
	チウラム	0.0006未満	0.006mg/ℓ以下	
	シマジン	0.0003未満	0.003mg/ℓ以下	
	チオベンカルブ	0.002未満	0.02mg/ℓ以下	
	残留塩素	0.3	0.1mg/ℓ以上	
	アンモニウム性窒素	0.1未満	県指導項目 (mg/ℓ)	

(採水日：平成8年6月17日、採水場所：管末系木場新田)

安全で

おいしい水を供給しております

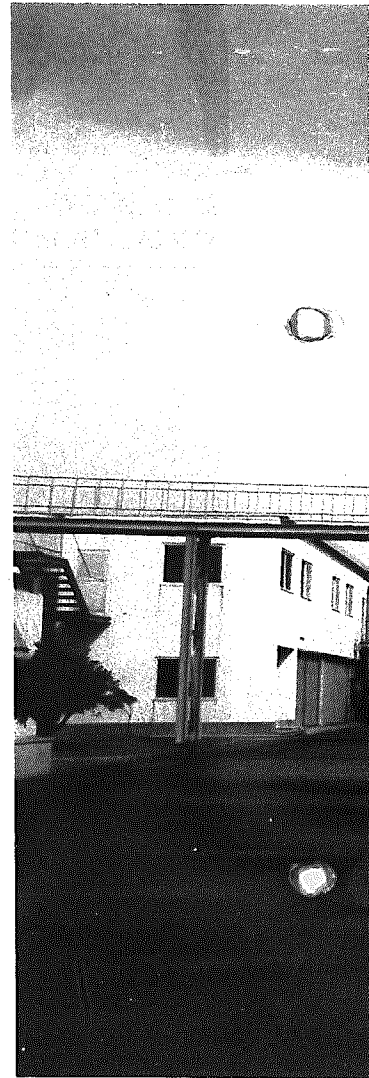

8月1日から7日は水の週間

ました。内容については左表のとおり当町の水道水は全ての項目が基準値をクリアしておりますので、安心して皆さんからご使用いただける水道水となっております。

尚、水質についてのお問い合わせは、黒埼町ガス水道局浄水場へ。(☎377-2269)

私たちの生活に欠くことができない水道水については、近年ライフスタイルの向上や健康志向など安全でおいしい水への要望が高まってきております。水道水は飲んでおいしく、しかも衛生的で安全な水であることが必須条件ですが、なかでも安全な水を供給することについては水質管理が最も大切なこととされております。

当町の上水道は昭和32年中ノ口川を水源として給水を開始してから、浄水場ではいつも衛生的で安全な水の供給に努め安心して飲める水を皆さんの家庭に送っております。

このたび、皆さんから水道水の一層の安全性と信頼性を増して頂くため、町では厚生省の水質基準に添った46項目の基準値を公表することといたしました。

水道水の水質検査を公表いたします